



КОРПУС КТ-26

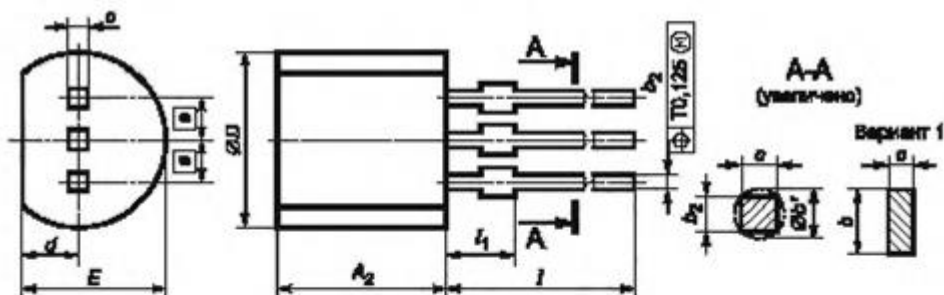

а) КТ-26, КТ-26А

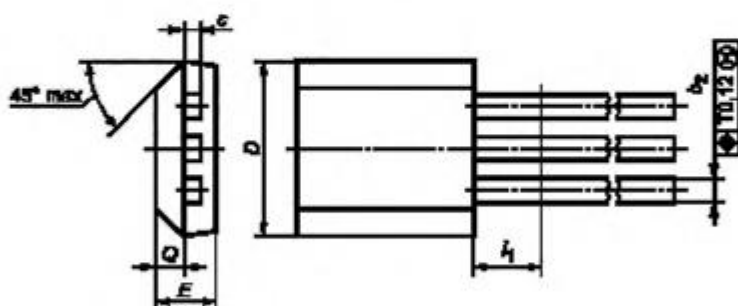

б) КТ-26В (остальное см. а)

Примечания

- 1 Допускается отсутствие среднего вывода.
- 2 Допускается отсутствие выступов на выводах.
- 3 Позиционный допуск контролируют на расстоянии l_{1max} .
- 4 Вариант 1 в новых разработках не применяют.

В миллиметрах

Обозначение размера	Значения для ПП в корпусе								
	КТ-26			КТ-26А			КТ-26В		
	Не менее	Номинальное	Не более	Не менее	Номинальное	Не более	Не менее	Номинальное	Не более
A_2	4,3	—	5,30	4,3	—	5,30	4,70	—	4,90
b	—	—	—	(0,30)	—	(0,70)	—	—	0,70
$\text{Ø}b'$	—	—	0,70	—	—	—	—	—	—
b_2	0,30	—	—	—	—	—	—	—	—
c	0,30	—	0,50	(0,30)	—	(0,50)	—	—	0,45
D	4,30	—	5,20	4,30	—	5,20	4,70	—	4,90
e	—	1,25	—	—	1,25	—	—	1,27	—
l	12,7	—	—	12,5	—	—	13,00	—	14,50
l_1	—	—	2,00	—	—	2,00	—	—	2,00
d	1,0	—	1,70	1,0	—	1,77	—	—	—
E	3,2	—	4,20	3,9 (3,2)	—	4,50 (4,20)	1,50	—	1,70
Q	—	—	—	—	—	—	0,71	—	0,81