


КОРПУС КТ-27

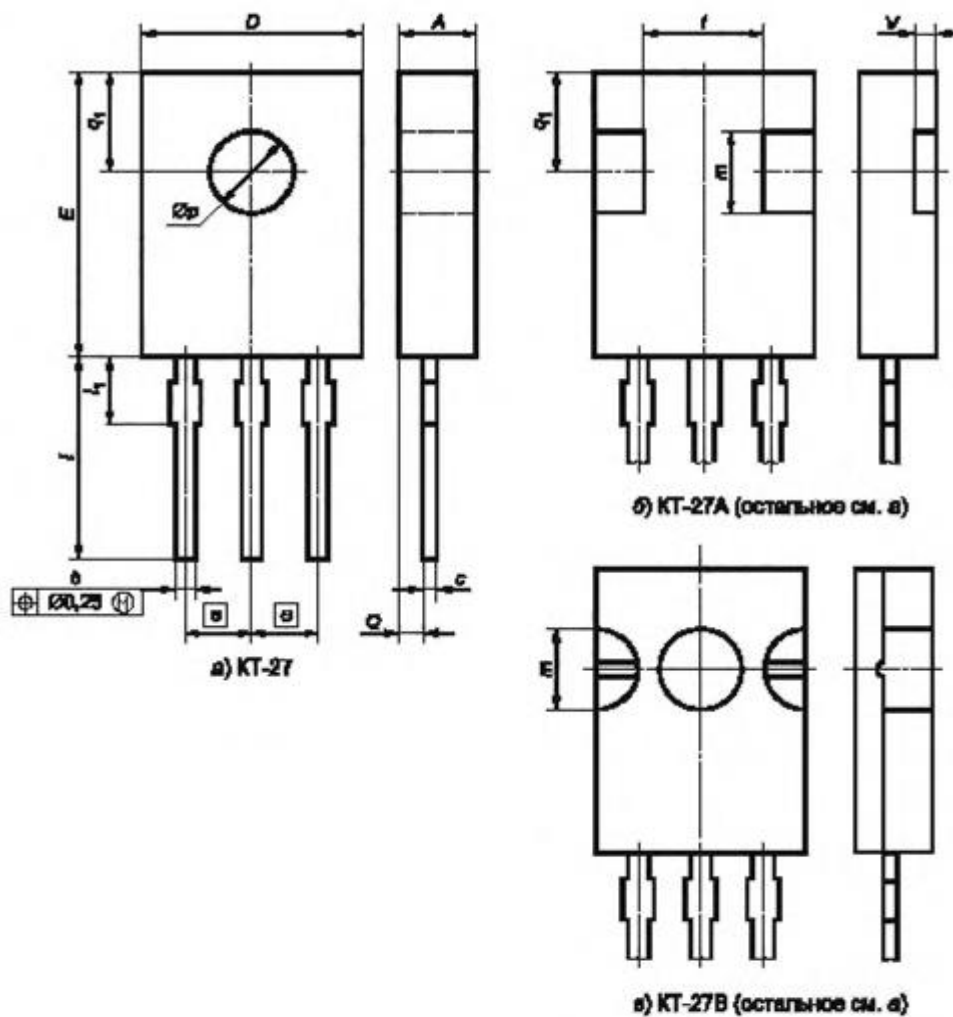

Примечания

- 1 Допускается отсутствие выступов на выводах.
- 2 Допускается применение корпуса без крепежного отверстия.

В миллиметрах

Обозначение размера	Значение для ПП в корпусе КТ-27*		
	Не менее	Номинальное	Не более
A	2,30	—	2,80
b	0,65	—	0,88
c	0,35	—	0,60
D	7,20	—	7,80
E	10,50	—	11,10
e	—	2,3	—
l	15,30	—	16,50
l ₁	—	—	2,54
m	—	3,0	—
Øp	3,00	—	3,20
Q	0,90	—	1,50
q ₁	3,60	—	4,40
f	4,00	—	4,50
V	0,80	—	1,20